

3.3.3. ФОРМАТИРОВАНИЕ ГИСТОГРАММЫ

1. Скорректируйте первую построенную гистограмму частот:
 - выделите диаграмму щелчком мыши по ней;
 - укажите мышью на угловой ограничительный маркер диаграммы до появления указателя в форме двунаправленной стрелки и растяните мышью размеры диаграммы;
 - выделите щелчком мыши область построения гистограммы; установите указатель на центральный маркер верхней границы области, переместите рамку диаграммы выше, увеличив ее в высоту.
2. Измените вид прямоугольников гистограммы:
 - щелкните правой кнопкой мыши на прямоугольниках гистограммы;
 - выберите в появившемся контекстном меню команду **Формат ряда данных**;
 - на вкладке **Вид** в области *Заливка* выберите щелчком в палитре другой цвет для прямоугольников;
 - на вкладке **Параметры** (рис. 39) в поле *Ширина зазора* установите число «0», нажмите **ОК**.
3. Снимите заливку области построения диаграммы, для чего:

- выделите область построения (сетку) щелчком правой кнопки мыши;
- в контекстном меню выберите **Формат области построения**;
- на вкладке **Вид** (рис. 40) в области *Заливка* над палитрой установите переключатель прозрачная;
- в области *Рамка* установите переключатель невидимая, нажмите **ОК**.

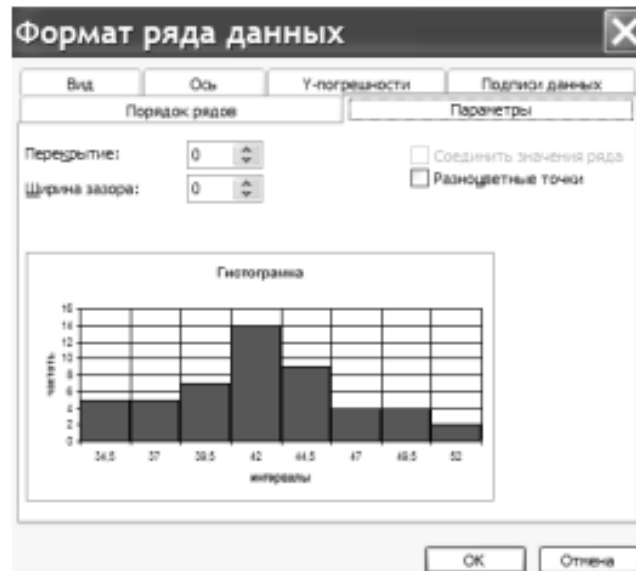


Рис. 39

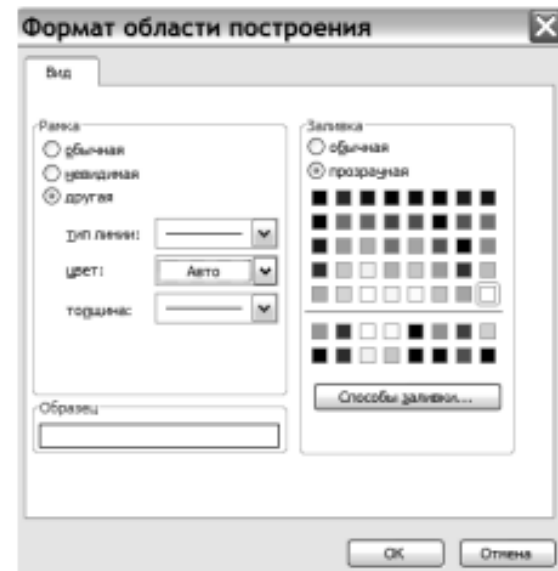


Рис. 40

Результат ваших действий представлен на рис. 41.

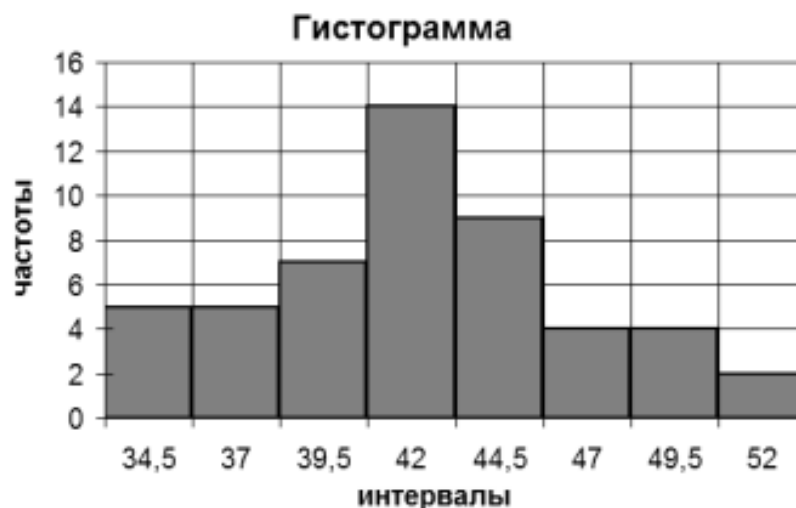


Рис. 41